

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,

ул. Кирова, д. 27а.

Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825

ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962

ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации

Зарегистрирован в Госреестре:

№ РОСС RU.0001.511010

Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1545 от 25.03.2015

Дата выдачи: 26.03.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Пиццблок. МКОУ Засековская ООШ. УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9.

Пробы (образцы) направлены:

МКОУ Засековская ООШ. УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9.

Дата и время отбора пробы (образца): 24.03.2015 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.03.2015 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Представитель организации -
повар школьной столовой
Опалева Е.В.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МКОУ Засековская ООШ. УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пиццблок. МКОУ Засековская ООШ. УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9.

Код пробы (образца):

Б.15154521

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:


Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.

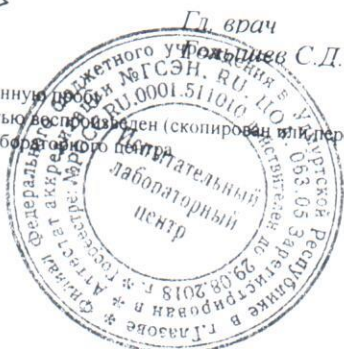

Гл. врач Царегородцев С.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
- Протокол составлен в 3 экземплярах


к протоколу № 1545 от 25.03.2015

Код образца (пробы): **Б.15154521**

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пищеблок. МКОУ Засековская ООШ. УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9.
Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 26.03.2015