

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1676 от 01.04.2015
Дата выдачи: 02.04.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Колонка № 49. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул.
Удмуртская.

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.

Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2015 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2015 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Представитель организации -
мастер ВХ Абашев.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка № 49. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул.

Удмуртская.

Код пробы (образца):

Б.151676104

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012. ГОСТ 31862-2012. ГОСТ 31942-
2012.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛП:



Гл. врач
Гольшиев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в _____ экземплярах



к протоколу № 1676 от 01.04.2015


Код образца (пробы): Б.151676104

Микробиологическая лаборатория				Код образца (пробы):	Б.151676104
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.					
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.				Подпись	
					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Колонка № 49. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Удмуртская. Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 02.04.2015

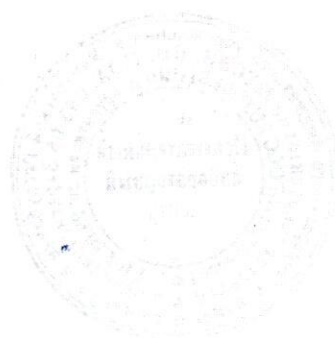

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1675 от 01.04.2015
Дата выдачи: 02.04.2015

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Колонка № 30. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул.
Строителей.

Пробы (образцы) направлены:
ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.
Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2015 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2015 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: *Представитель организации -*
мастер ВХ Абашев.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Колонка № 30. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул.
Строителей.

Код пробы (образца): *Б 151675103*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость 0,5л.*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012. ГОСТ 31862-2012. ГОСТ 31942-2012.*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автотранспорт.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач
Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в *двух* экземплярах



к протоколу № 1675 от 01.04.2015

Код образца (пробы): Б.151675103

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Врач-бактериолог Овсянникова А.В.

Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Овсянникова А.В.

Подпись


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Колонка № 30. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Строителей.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 02.04.2015

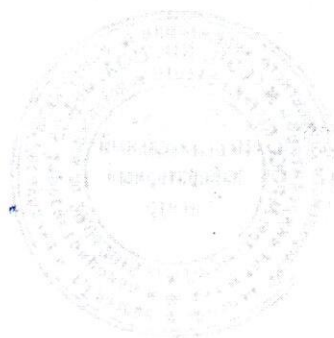

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1674 от 02.04.2015

Дата выдачи: 02.04.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Колонка № 78. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул.
Родионова.

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.

Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2015 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2015 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отбравший пробы:

Представитель организации -
мастер ВХ Абашев.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Первомайская, 78.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка № 78. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Родионова.

Код пробы (образца):

Б.151674102

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012. ГОСТ 31862-2012. ГОСТ 31942-
2012.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач


Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)

без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

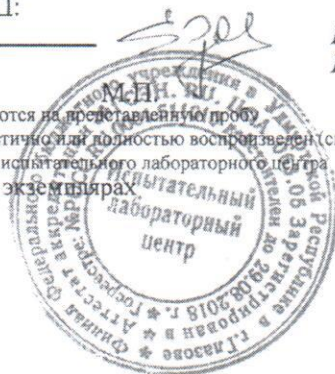


к протоколу № 1674 от 02.04.2015

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Овсянникова А.В.					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Колонка № 78. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Родионова. Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗаклЮчение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 02.04.2015

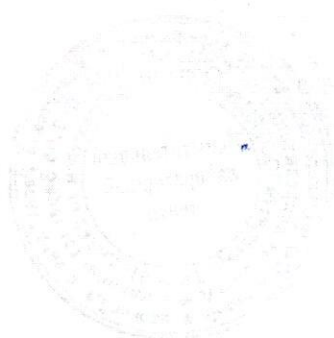

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Кирова, д. 27а.
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825
ОКПО 05342461, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.511010
Действителен до 29.08.2018г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1673 от 02.04.2015

Дата выдачи: 02.04.2015

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Колонка № 46. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Пермомайская.

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Пермомайская, 78.

Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2015 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2015 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Представитель организации -
мастер ВХ Абашев.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Пермомайская, 78.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка № 46. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Пермомайская.

Код пробы (образца):

Б.151673101

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012. ГОСТ 31862-2012. ГОСТ 31942-2012.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах



к протоколу № 1673 от 02.04.2015

Код образца (пробы): Б.151673101

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Овсянникова А.В.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Колонка № 46. ООО "Жилищно-коммунальный комплекс". УР, с. Юкаменское, ул. Пермомайская.

Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич
Дата формирования: 02.04.2015

